


# Schematische weergave luchtslang t.b.v. installeren

Project: Karo - Ronico

15-05-24

Order: NSO000031428

Inkoop: APU0005291

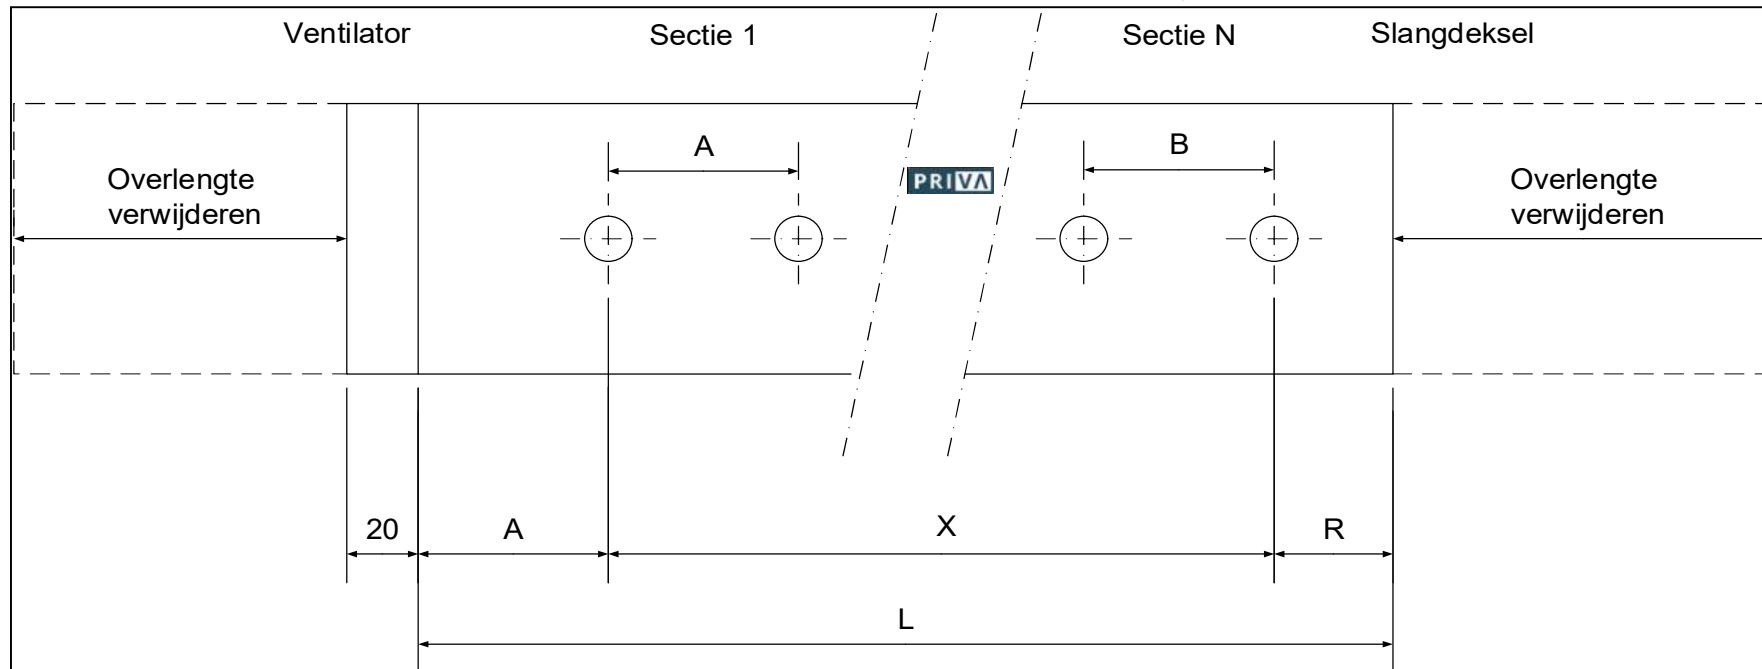

## LET OP:

Sectie 1 is het begin van de slang gezien vanaf de ventilator, **deze is als eerste op de rol gewikkeld.**

De slang dient daarom naar de ventilator toe te worden afgerold, zodat sectie 1 bij de ventilator begint.

L [m]	30	Totale lengte van de slang vanaf de ventilator.
X [mm]	29830	Afstand tussen het eerste en het laatste gat.
A [mm]	90	Afstand van de ventilator tot het eerste gat.
R [mm]	80	Restmaat vanaf het laatste gat tot het einde van de slang.
D [mm]	250	Diameter van de slang
	16	Aantal slangen
[mm]	15	Gatdiameter

